



Abstand zu brennbaren Wänden, mit isoliertem Rauchrohr

**Isolierte Schornsteinlänge*

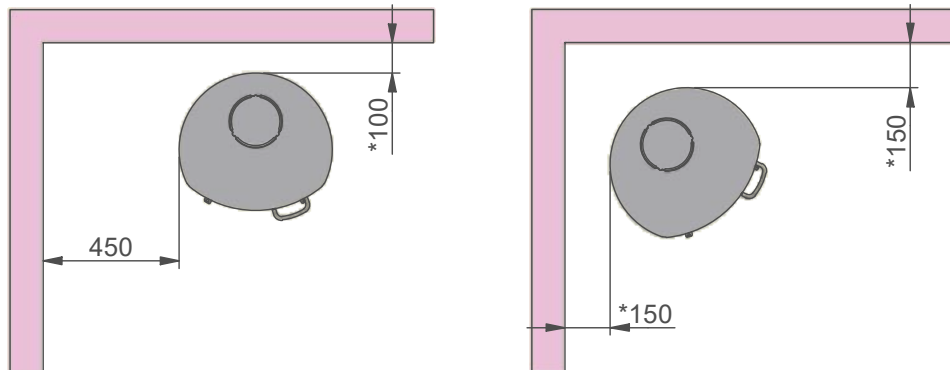

Abstand zu Brandschutzmauer, mit isoliertem Rauchrohr

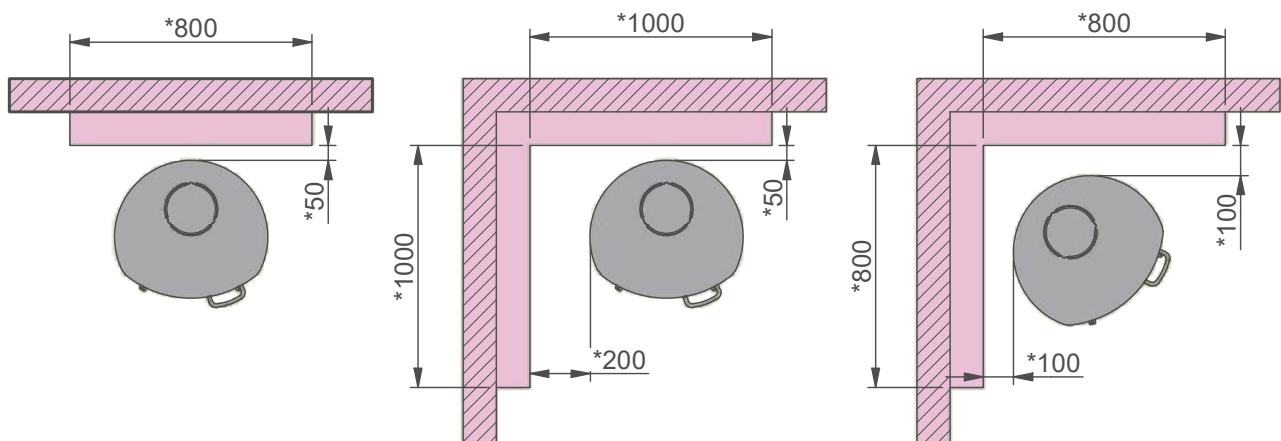

Abstand zu Möbeln: 1000 mm.

Sie müssen allerdings einschätzen, ob Möbel oder andere Gegenstände durch zu große Nähe zum Kaminofen übermäßig austrocknen können.

Sicherheitsabstand

Die europäischen, nationalen und örtlichen Vorschriften zu Sicherheitsabständen bei Kaminöfen/Kamineinsätzen müssen eingehalten werden.